


## MODELO PADRÃO CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO - COM 2 (duas) SAÍDAS

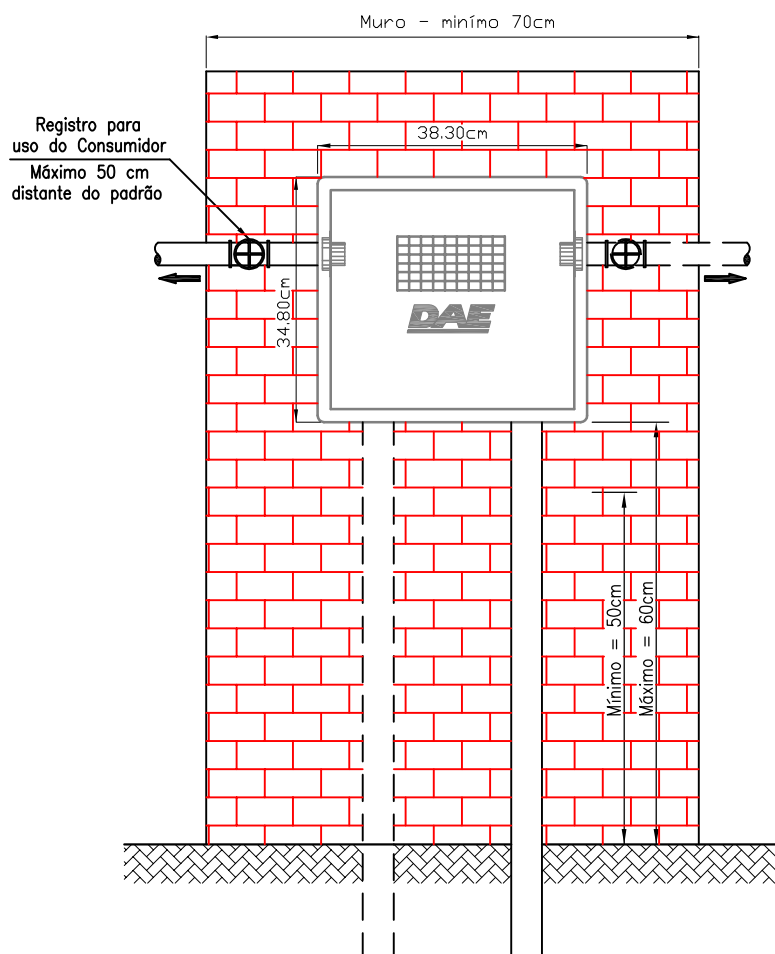

### 1. MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO

- a) 01 (um) tubo PVC –  $\varnothing$  50 mm (metragem variada)
- b) 01 (um) niple –  $\varnothing$  3/4"
- c) 01 (um) registro de gaveta ou esfera –  $\varnothing$  3/4"

### 2. ORIENTAÇÕES

- a) A caixa deverá ser instalada no muro, prumada e nivelada, com o furo para o tubo de PVC voltado para baixo, livre para leitura, sem grade ou muro na frente da mesma;
- b) Na saída da caixa, obrigatoriamente, para concretizar a ligação, deverá ser instalado o niple e o resgistro –  $\varnothing$  3/4" de uso exclusivo do consumidor e, após este é que deverá ser instalada a torneira;
- c) No caso de ligação já existente, deixar a ligação descoberta na calçada e, caso a caixa seja instalada fora da posição da ligação, deixar uma vala até a mesma;
- d) Após instalada a caixa, o requerente deverá ligar no DAE (telefone 0800 770 3459), informando o endereço do imóvel;
- d) Caso não sejam atendidas as orientações descritas acima, não será executada a ligação.